



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字

(2024) 143 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)143

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异味, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.52
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.02
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 张明 王强

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 薛



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	凯旋上路301号犀苑小区B栋
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)143

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 144 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年4月26日

本报告共 4 页, 第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)144

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色 <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.47
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.94
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 曾令刚 廖志平 张强

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 夏芳



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	渠河中路798号荣兴怡景
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ (2024) 144

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 邓剑

本报告共 4 页, 第 4 页





230200101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)145

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异性, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.15
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.91
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 陈明 廖志斌 张明

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 廖志斌



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	明月路582号海琪明月花园
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:


GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)145

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 唐宇星

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 146 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)146

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色 <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.24
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.00
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 廖学敏 廖学敏

审核者: 廖学敏



遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	蜀秀东街139号水都豪庭
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)146

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 唐宇星

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 147 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)147

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.36
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.01
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 陈学军 陈学军

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 陈学军



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	凯旋中路三段23号船山保健院二楼
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)147

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 邓剑

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 148 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)148

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.47
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.90
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 陈西 陈西 任凯

审核者: 陈西

本报告 共 4 页 第 3 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	育才东路147号百盛家园
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)148

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 邓剑

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



632000101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 149 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页




扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)149

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	
肉眼可见物	直接观察法	无	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02

检验者: 陈玲 陈玲 陈玲 陈玲

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 夏燕平



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	春晓路悦城
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)149

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 150 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年4月26日

本报告共 4 页, 第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)150

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.21
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.01
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 陈学刚 陈学刚

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 陈学刚



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	物流大道华翔城1期
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)150

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)

评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 邓剑

本报告共 4 页, 第 4 页





232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 151 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)151

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.23
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O_2 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.92
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 陈静 何晓 何宇 张帆

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 夏芳



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	船山凯旋下路162号油气矿机关食堂
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)151

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 152 号

样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年4月26日

本报告共 4 页, 第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心


检测报告

受理编号: SZ(2024)152

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	0.25
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	无
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.05
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 李玲 向新 张华云 张华

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 张华



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	米市街16号城市之心
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ (2024) 152

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)

评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 153 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年4月26日

本报告共 4 页, 第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)153

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.67
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.06
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 符明 符明 符明

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 符明



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	公园西路49号海琪公园新城
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)153

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑 校核人: 唐宇星 签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页





232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 154 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)154

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.35
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.02
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 符学刚 符学刚 符学刚

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 符学刚



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	学府北路1号四川职业技术学院食堂
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:


GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)154

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 155 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号:	SZ(2024)155		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	0.42
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异味
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.97
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	无
肉眼可见物	直接观察法	无	≤0.02
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	



检验者: 陈玲 阿松 王学军 伍凯

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 廖平



遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	西山北路158号财苑小区
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)155

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检验报告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 156 号



样品名称：末梢水

检测性质：指令性监测

被检单位：遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期：2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)156

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色 <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.51
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.83
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 符新红

审核者: 符新红

本报告 共 4 页 第 3 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	金科美湖湾一期门卫
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)156

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)

评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页





232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 157 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)157

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异味 <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.15
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.92
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 曾玲 冯晓 王强 张斌

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 张斌



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	栖霞路666路东城绿洲社区
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)157

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 唐宇星





232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 158 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)158

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异性
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.22
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.98
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 符芳 符芳 符芳 符芳

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 符芳



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	紫竹路135号法苑美庭
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)158

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王强

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 159 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)159

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异味, 5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.34
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)/(mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.86
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 曾祥 周敏 王华 任凡

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 夏燕



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	五彩缤纷北路保利江 与城全泰堂药店
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)159

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 邓剑



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 160 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年4月26日

本报告共 4 页，第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)160

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异性 <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.51
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.92
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02



检验者: 廖新

本报告 共 4 页 第 3 页

审核者: 廖平



遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	东平北路遂宁水务公司客户服务中心
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)160

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 唐宇星

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 161 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年4月26日

本报告共 4 页, 第 1 页



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检测报告

受理编号: SZ(2024)161

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024 年 4 月 23 日
检验日期:	2024 年 4 月 23 日至年 4 月 25 日	报告日期:	2024 年 4 月 26 日
检验依据:	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异性, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.33
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)/(mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.09
氨 (以 N 计) (mg/L)	流动注射法	0.5	<0.02

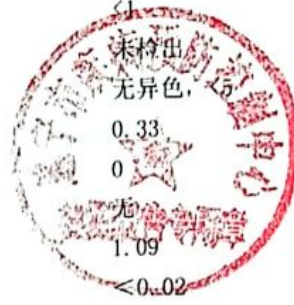

检验者: 李玲 廖家平 廖家平

审核者: 廖家平

本报告 共 4 页 第 3 页



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年4月26日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	机场东路龙坪新居A区
生产批号:	2024/4/23	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)161

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐宇星

签发人: 王印

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建